

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление по Западному административному округу ГУ МЧС России по г. Москве
(наименование территориального органа МЧС России)

121609, г. Москва, ул. Осенняя, дом 21, тел. (495) 415-28-15
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
(наименование органа государственного пожарного надзора)

121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, дом 6, тел. (499) 148-87-72
(указывается адрес места нахождения органа ГНД, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 112/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"**
(ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»)

в лице генерального директора ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО» Орловой Ольги Анатольевны.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора 3 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве по пожарному надзору №112 от "24" мая 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 ч. 00 мин. "14" июня 2017г. по 16 ч. 00 мин. "26" июня 2017г. проведена проверка инженером, старшим лейтенантом внутренней службы Франтишовым Евгением Сергеевичем помещений ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО» по адресам: г. Москва, Дунаевского улица, д. 4, Кастанаевская улица, д. 7, Большая Дорогомиловская улица, д. 7/2, Кастанаевская улица, д. 52, стр. 1, Большая Филевская улица, д. 43, стр. 1, Новозаводская улица, д. 2, корп. 5, Филевский бульвар, д. 7, корп. 1, Большая Филевская улица, д. 19/18, корп. 1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование
объекта надзора и его адрес)

совместно с представителем по доверенности от 10.05.2017г. – Меньшовым Константином Геннадьевичем.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Кастанаевская улица, д. 7				
1.	Ручные пожарные извещатели установлены на стене на высоте более 1,5 м от уровня пола до кнопки	Статья 46 №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», часть 4 статьи 4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01 марта 2018 года	
2.	Горизонтальное расстояние между извещателями менее 0,5 м	Статья 46 №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», часть 4 статьи 4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01 марта 2018 года	

Большая Филевская улица, д. 19/18, корп. 1

3.	Ручные пожарные извещатели установлены на стене на высоте более 1,5 м от уровня пола до кнопки	Статья 46 №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», часть 4 статьи 4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01 марта 2018 года
<i>Новозаводская улица, д. 2, корп. 5</i>			
4.	В помещениях установлено менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «или»	ст. 4, ч. 3, ч. 4 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, №123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 13.3.2 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 175)	01 марта 2018 года
<i>Филевский бульвар, д. 7, корп. 1</i>			
5.	На путях эвакуации допускаются устройство криволинейных ступеней	п. 6.28* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. № 18-7); Статья 46 №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», часть 4 статьи 4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01 марта 2018 года
6.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (дверь выхода в подъезд жилого дома)	п. 7.4 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. № 18-7); Статья 46 №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», часть 4 статьи 4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01 марта 2018 года
7.	Горизонтальное расстояние между извещателями менее 0,5 м	Статья 46 №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», часть 4 статьи 4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01 марта 2018 года

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;


- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инженер 3 РОНПР Управления по ЗАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
старший лейтенант внутренней службы
Франтишов Е.С.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» июня 2017г.

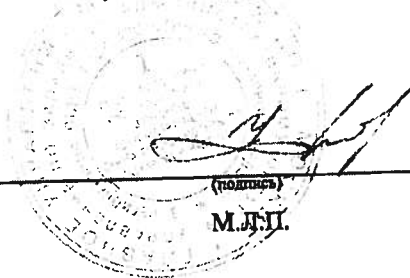

(подпись)

М.П.

Предписание для исполнения получил:

Генеральный директор
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
Орлова О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«26» июня 2017г.

Единый телефон доверия МЧС России: 637-22-22